

Intelligent Power

**Источники Бесперебойного Питания
ELTENA
серии Monoith B
мощностью 1000VA~10000VA**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на ИБП марки ELTENA.
Надеемся, что благодаря ему Вы надолго забудете о проблемах с электропитанием Вашего оборудования. Убедительно просим Вас внимательно ознакомиться с настоящим Руководством перед первым включением и эксплуатацией Источника Бесперебойного Питания. Соблюдение несложных рекомендаций, описанных здесь, поможет обеспечить его длительную безаварийную эксплуатацию.

Оглавление

1. Техника безопасности.....	3
1.1 Транспортировка.....	3
1.2 Подготовка к эксплуатации.....	3
1.3 Установка и подключение.....	3
1.4 Эксплуатация ИБП.....	3
1.5 Обслуживание и ремонт.....	3
2. Установка и подключение.....	4
2.1 Описание задней панели.....	5
2.2 Установка и подключение ИБП.....	7
2.3 Подключение аккумуляторных батарей.....	8
2.4 Коммуникационные подключения ИБП.....	9
3. Эксплуатация ИБП.....	10
3.1 Лицевая панель ИБП.....	10
3.2 Звуковая сигнализация.....	12
3.3 Режимы работы.....	12
3.4 Отображаемые параметры.....	13
3.5 Включение ИБП от входного напряжения.....	14
3.6 Включение ИБП «холодным стартом» (при отсутствии входного напряжения).	14
3.7 Подключение нагрузки.....	14
3.8 Выключение ИБП.....	15
3.9 Установка и изменение параметров.....	16
3.10 Коды предупреждений.....	18
3.11 Коды неисправностей.....	19
4. Возможные неисправности и их устранение.....	20
5. Хранение и обслуживание.....	21
5.1 Обслуживание.....	21
5.2 Хранение.....	21
6. Технические характеристики.....	22
7. Гарантийные обязательства.....	25
8. Служба технической поддержки ИБП ELTENA.....	25

1. Техника безопасности

Внимательно прочтите все предупреждения и указания по эксплуатации. Сохраните данное руководство и всегда точно следуйте указаниям по подключению и эксплуатации ИБП.

1.1 Транспортировка

Транспортировка ИБП допускается только в оригинальной упаковке с защитой от вибрации и ударов.

1.2 Подготовка к эксплуатации

- После транспортировки внутри корпуса может образоваться конденсат. Пред первым включением необходимо выдержать ИБП на месте эксплуатации не менее 8 часов.
- Не допускается установка ИБП вблизи нагревательных приборов и под воздействием прямых солнечных лучей.
- Не допускается установка ИБП во влажных помещениях или местах, где на ИБП может попасть вода.
- Устанавливайте ИБП таким образом, чтобы вокруг корпуса было свободное пространство, а вентиляционные отверстия не были перекрыты.

1.3 Установка и подключение

- Не подключайте приборы и устройства, которые имеют большие пусковые токи и могут привести к перегрузке ИБП (лазерные принтеры, электродвигатели и пр.)
- Располагайте кабели подключения таким образом, чтобы они не были перекручены или согнуты под большими углами.
- Подключение ИБП допускается только в розетки с защитным заземлением.
- Подключение ИБП допускается только кабелями из комплекта или кабелями с аналогичными характеристиками.

1.4 Эксплуатация ИБП

- Не отключайте входной кабель питания ИБП во время эксплуатации, т. к. в данном случае ИБП и вся подключененная нагрузка остается без защитного заземления.
- Особенность ИБП - наличие собственного источника тока (аккумуляторные батареи). Поэтому, даже у отключенного от сети ИБП, на выходе может быть напряжение опасное для жизни.
- Для отключения ИБП необходимо сначала нажать кнопку OFF и только потом отключать его от входной сети.
- Избегайте попадания жидкостей и посторонних предметов через вентиляционные отверстия внутрь ИБП.

1.5 Обслуживание и ремонт

- Ремонт ИБП допускается только квалифицированным персоналом.

ВНИМАНИЕ: даже у отключенного от сети и АКБ ИБП некоторые компоненты внутри могут находиться под напряжением. Перед проведением обслуживания любого рода, после отключения ИБП от входной сети и АКБ необходимо выждать 10-15 минут.

ВНИМАНИЕ: Высокое напряжение может возникать между батарейными клеммами и землей.

- Перед заменой АКБ отключите ИБП и отсоедините от входной сети. Заменяйте АКБ на батареи того же типа и номинала. Не допускается замена одной батареи в линейке АКБ - заменяйте всю линейку сразу.

- При замене АКБ снимите все металлические предметы (браслеты, кольца, наручные часы и т. п.). Используйте инструменты с изолированными ручками.
- Не вскрывайте и не сжигайте использованные АКБ. Сдайте их в пункты переработки.

2. Установка и подключение

Перед установкой проверьте устройство. Убедитесь, что ИБП внутри упаковки не поврежден. Пожалуйста, по возможности, сохраните оригинальную упаковку для использования в будущем.

При обнаружении механических повреждений ИБП обратитесь к продавцу.

Модельный ряд ИБП ELTENA серии Monolith В

Наименование модели **Monolith_B x000RTLT**, где:

Monolith - название модельного ряда ИБП ELTENA структуры ON-LINE.

V - обозначение серии ИБП ELTENA.

x000 - номинальная мощность ИБП в VA (1-1000VA, 2-2000VA, 3-3000VA и т.д.).

Индекс RT – обозначение типа корпуса ИБП - Rackmount / Tower – универсальный корпус для установки ИБП как в стандартную 19" стойку, так и положение Tower.


Индекс LT – обозначение ИБП без встроенных аккумуляторных батарей, оснащенных зарядным устройством большой мощности, рассчитанных на подключение внешних АКБ большой емкости.

2.1 Описание задней панели


Все внешние подключения ИБП (1000-3000ВА) осуществляются на задней панели.

На задней панели расположены (см. рис. ниже)

1. Коммуникационный порт(RS232)
2. Слот для опционального оборудования
3. Разъем подключения внешних АКБ (для LT)
4. USB порт (опция)
5. Входной автоматический выключатель
6. Входной кабель
7. Выходные розетки
8. Выходная клеммная колодка
9. Разъем подключения кнопки аварийного отключения (ЕРО) (опция)
10. Разъем подключения батарейного кабеля

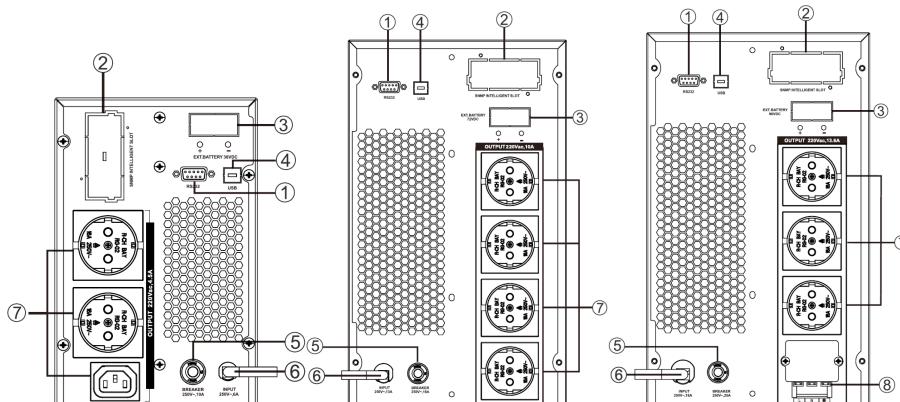

Monolith B 1000(LT), 2000(LT), 3000(LT)


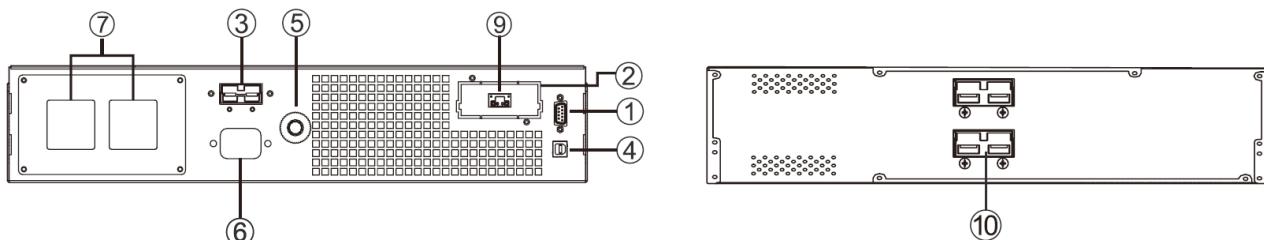


Monolith B 1000RT(LT)/2000RT(LT)/3000RT(LT) и батарейный блок



Все внешние подключения ИБП (6000-10000ВА) осуществляются на задней панели.

На задней панели расположены (см. рис. ниже)



1. Коммуникационный порт(RS232)
2. Слот для опционального оборудования
3. Вентиляторы охлаждения
4. USB порт (опция)
5. Входной автоматический выключатель
6. Переключатель сервисного байпаса (опция)
7. Клеммная колодка
8. Скоба фиксации кабелей
9. Разъем подключения кнопки аварийного отключения (ЕРО)
10. Разъем подключения батарейного кабеля
11. Автоматический выключатель комплекта встроенных батарей

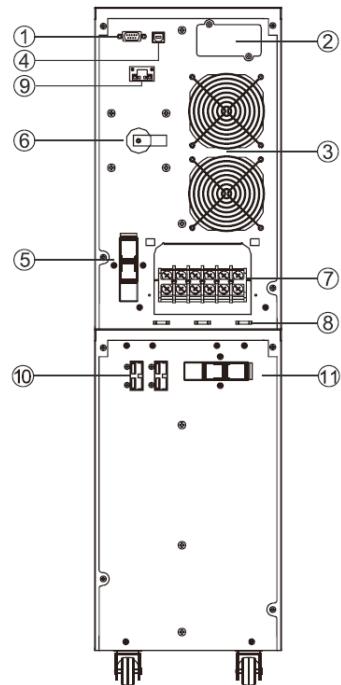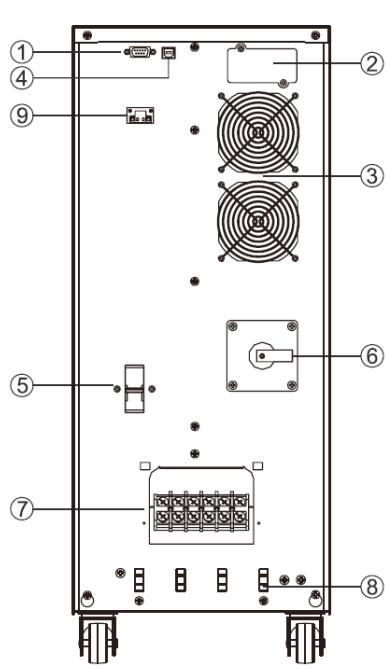

Monolith B 6000/10000

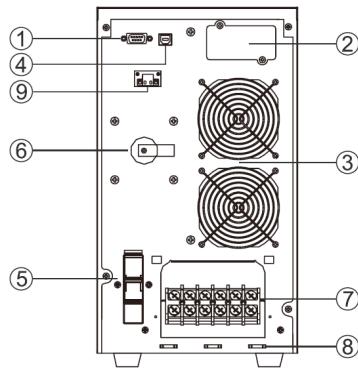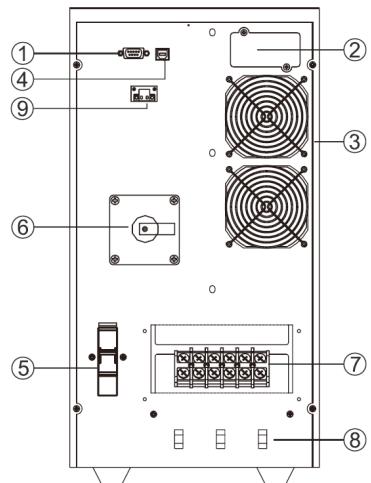

Monolith B 6000LT/10000LT

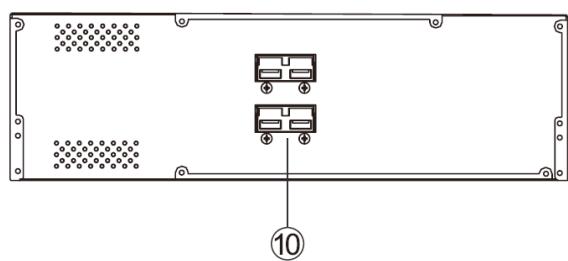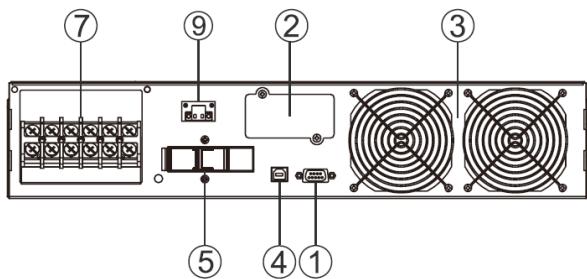

Monolith B 6000RT(LT)/10000RT(LT) и батарейный блок

2.2 Установка и подключение ИБП

Установка ИБП производится вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Вокруг ИБП должно быть свободное пространство не менее 300мм.

Запрещена установка в помещениях, где присутствуют горючие газы, токопроводящая пыль или большое количество пыли, а также в местах, где на ИБП может попасть вода. Для ИБП большой мощности помещение должно быть оборудовано принудительной вентиляцией или кондиционером.


Подключение моделей мощностью 1000-3000ВА выполняется кабелем из комплекта поставки. Подключение производится к трехпроводной розетке с заземлением. Не допускается подключать ИБП к розетке без заземления.

Подключение моделей мощностью 6000-10000ВА производится через клеммную колодку. Кабели/проводы подключения не входят в комплект поставки. Рекомендуемое сечение проводов подключения указано в таблице ниже.

Модель	Вход	Выход	Заземление	Батареи
6000ВА	10мм ²	10мм ²	10мм ²	10мм ²
10000ВА	6мм ²	6мм ²	6мм ²	6мм ²


Порядок подключения:

- Снять крышку клеммной колодки (1)

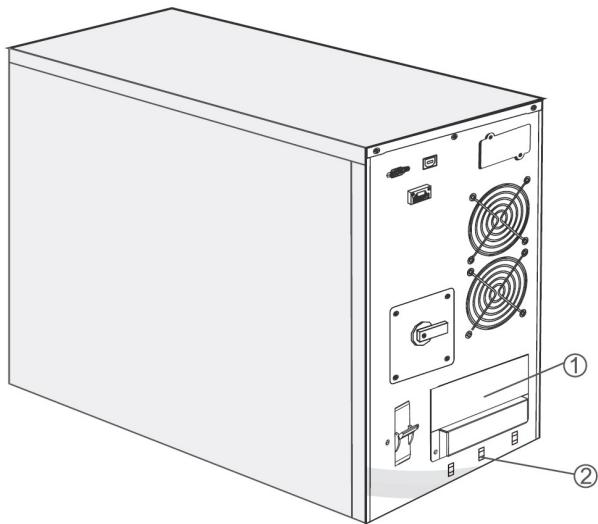

- Произвести подключение, согласно маркировки. Зафиксировать кабели (2).

Вход	Батареи		Выход	
Input	Battery	+	-	Output
N	L	+	-	L N

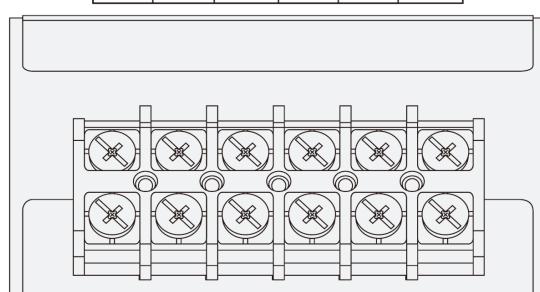

- Установить крышку клеммной колодки.

Рекомендуется установка дополнительных автоматических выключателей в распределительном щите. Входные выключатели номинальным током 50А и 63А для моделей 6000ВА и 10000ВА соответственно, выходные в соответствии с подключенными нагрузками.

2.3 Подключение аккумуляторных батарей.

ВНИМАНИЕ: монтаж и обслуживание аккумуляторных батарей должно проводится квалифицированным персоналом.

Для моделей с индексом LT в названии необходимо произвести подключение внешнего комплекта АКБ.

Внешние АКБ необходимо соединить последовательно в одну линейку для получения необходимого номинального напряжения. Номинальные напряжения моделей указаны в таблице 1.

Табл.1. Аккумуляторные батареи ИБП ELTENA серии Monolith B


Модель АКБ \	1000LT 1000RTLT	2000LT 2000RTLT	3000LT 3000RTLT	6000LT 6000RTLT	10000LT 10000RTLT
Номинальное напряжение ИБП	36 VDC	72 VDC	96 VDC	192 VDC	192 VDC
Количество АКБ	3	6	8	16	16

Между комплектом внешних АКБ и ИБП рекомендуется установить автоматический выключатель, для защиты линии подключения и упрощения обслуживания.

Комплект АКБ необходимо располагать в вентилируемых шкафах или на открытых стеллажах вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Рекомендуемая температура эксплуатации АКБ - $20\pm2^{\circ}\text{C}$. При повышении температуры срок службы АКБ снижается, а при снижении температуры — снижается номинальная емкость АКБ.

2.4 Коммуникационные подключения ИБП.

Коммуникационная связь с ИБП может быть организована через порт USB, порт RS232 или через SNMP - адаптер (опциональное оборудование, устанавливаемое в SNMP - слот).

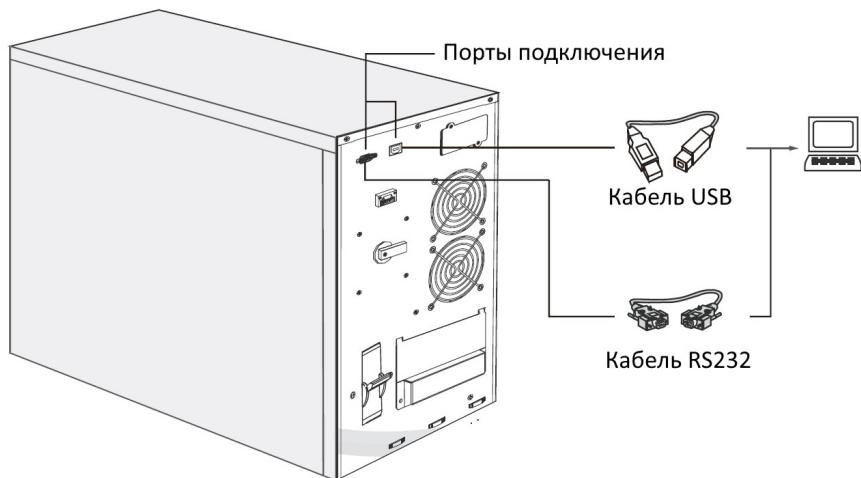


Для обеспечения мониторинга и управления ИБП с помощью локального компьютера подключите ИБП через один из коммуникационных портов (USB/RS232); для удаленного мониторинга установите плату SNMP-адаптера в слот опционального оборудования. После установки на компьютер соответствующего программного обеспечения для мониторинга, возможно отключение и включение ИБП, в том числе — по заранее введенному расписанию, а также мониторинг состояния и режима работы ИБП через компьютер.

Входящий в состав ИБП слот опционального оборудования предоставляет широкие возможности удаленного мониторинга и получения параметров ИБП как через SNMP-адаптер, так и через релейную плату AS-400.


Замечание: порт RS232 и USB не могут работать одновременно.

Цоколевка порта RS232:

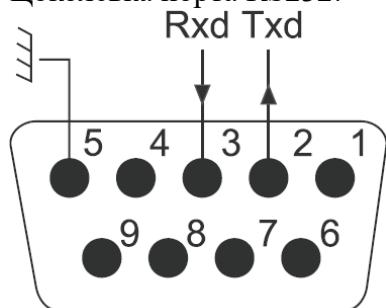

3. Эксплуатация ИБП

3.1 Лицевая панель ИБП

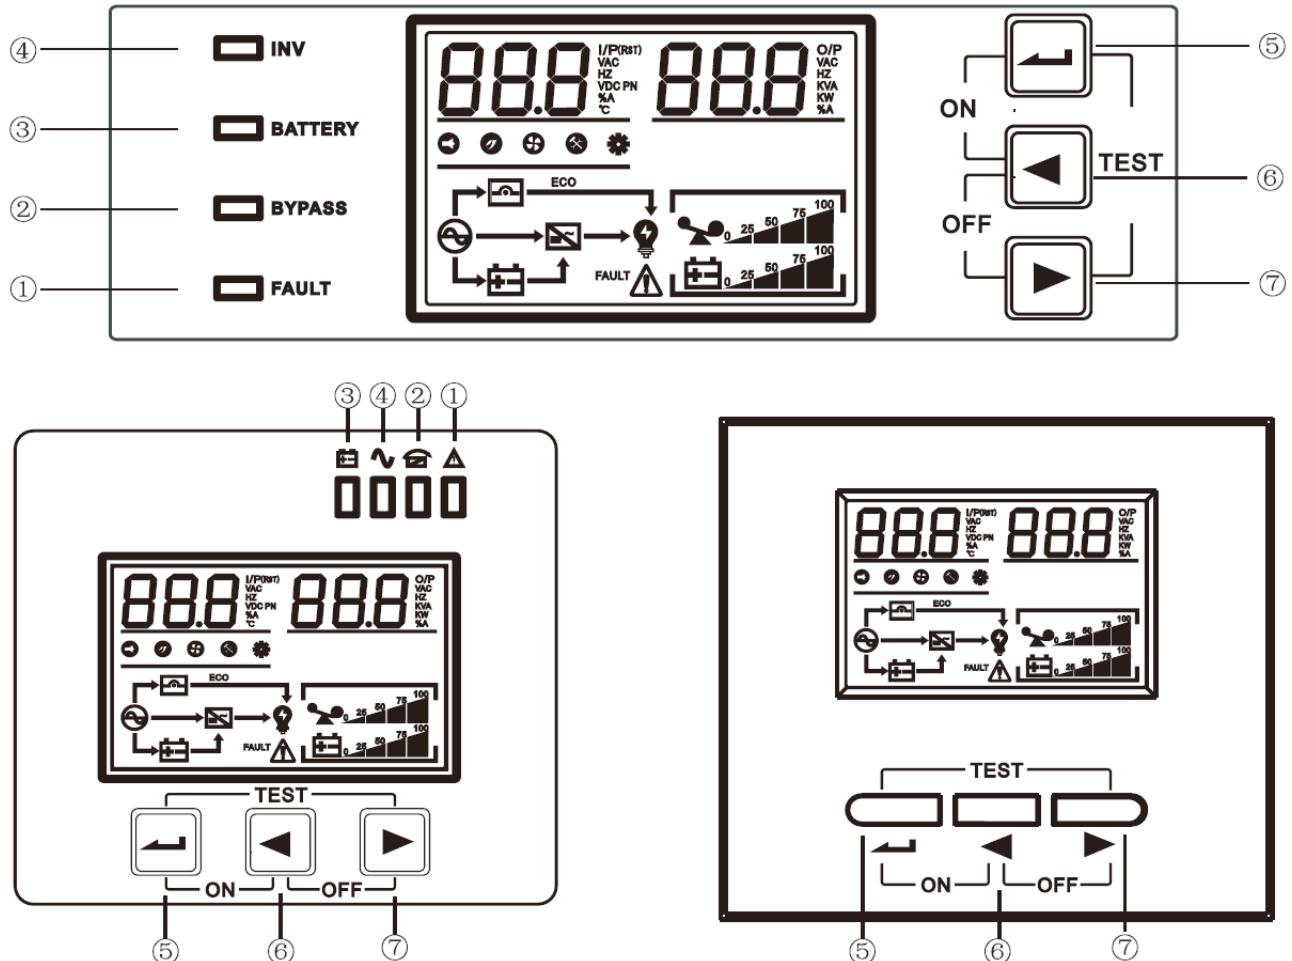

Светодиодные индикаторы

№	Индикатор	Описание
1	FAULT (красный)	Мигает — предупреждение. Горит — авария/неисправность
2	BYPASS (жёлтый)	Горит при работе ИБП в режиме байпас или ЭКО-режиме. Мигает — байпас недоступен
3	BATTERY (жёлтый)	Горит при работе ИБП в батарейном режиме. Мигает — низкое напряжение на АКБ.
4	INV (зелёный)	Горит — инвертор работает.

Кнопки управления

Кнопка	Описание
ON ◀ + ▶	Нажмите и удерживайте комбинацию клавиш 5 и 6 в течение 1 секунды для включения ИБП в нормальный режим.
OFF ◀ + ▶	Нажмите и удерживайте комбинацию клавиш 6 и 7 в течение 1 секунды для выключения инвертора.
TEST/MUTE ◀ + ▶	Нажмите и удерживайте комбинацию клавиш 5 и 7 в течение 2 секунд для запуска самотестирования в нормальном режиме. Или для выключения звука в батарейном режиме.
FUNC ◀	Нажмите и удерживайте клавишу 5 в течение 2 секунд для перехода в режим настройки или выхода из него. В меню настройки, нажмите и удерживайте клавишу 5 для подтверждения выбранного параметра.
PAGE ◀, ▶	Нажмите и удерживайте клавишу 6 или 7 в течение 1 секунды для переключения между экранами меню. Нажмите и удерживайте клавишу 7 в течение 2 секунд для автоматического перебора экранов меню (каждый экран отображается 2 секунды). Для отключения перебора, снова удерживайте клавишу 7 в течение 2 секунд.




Дисплей

Индикация	Функция
FAULT	Неисправность
	Предупреждение
88	Код неисправности
	Звуковая сигнализация отключена
888	Цифровой индикатор: VAC – переменное напряжение (входное, выходное), VDC – постоянное напряжение (АКБ), HZ – частота напряжения (Гц), °C — температура
	Уровень нагрузки (0-25%, 26-50%, 51-75%, 76-100%), мигает при перегрузке
	Уровень заряда АКБ (0-25%, 26-50%, 51-75%, 76-100%), мигает при низком заряде и если АКБ не подключены.
	Входное напряжение
	АКБ
	Байпас
	Инвертор
	Выход ИБП
	Статус вентиляторов, мигает если неисправны
	Индикатор режима настройки
	Индикатор ЭКО-режима
	Индикатор сервисного байпаса


3.2 Звуковая сигнализация

Сигнализация	Описание
Постоянная	Неисправность
Раз в секунду	Низкое напряжение АКБ
Каждые 2 минуты	Перегрузка
Каждые 4 секунды	Режим Байпас
	Предупреждение

3.3 Режимы работы

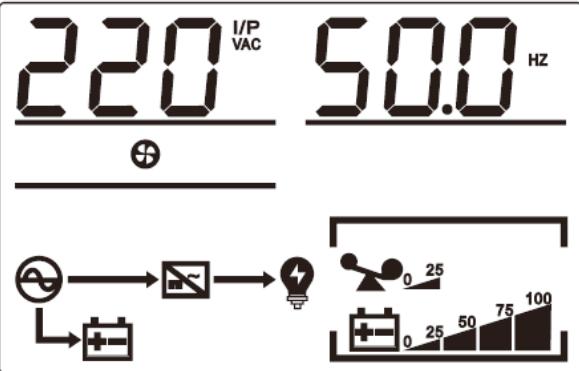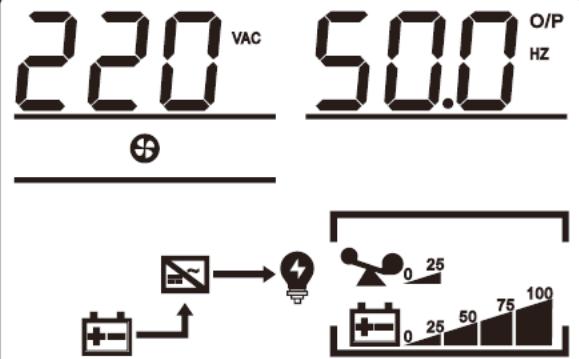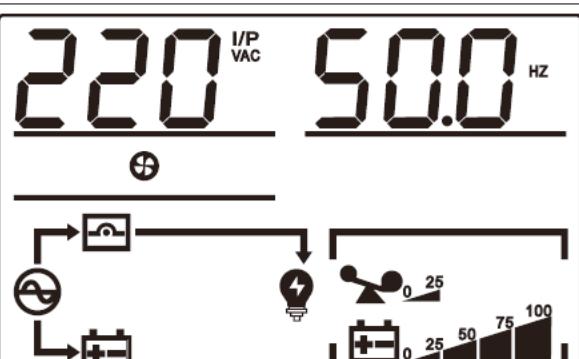Дисплей	Описание
Нормальный режим	
	<p>Основной режим работы ИБП. На выход подается стабильное напряжение. Производится заряд АКБ.</p>
Батарейный режим	
	<p>В случае сбоя входного питающего напряжения, ИБП переходит в батарейный режим. На выход ИБП подается стабильное напряжение. Происходит разряд АКБ. ИБП обеспечивает защиту от предельного разряда АКБ. По достижению граничного напряжения, ИБП отключится. Перед отключением будет выдано предупреждение о низком заряде.</p>
Режим байпас	
	<p>После подключения к входному напряжению, ИБП переходит в режим байпас и начинает заряд АКБ. Также в режим байпас ИБП перейдет в случае неисправности или перегрузки.</p>

Неисправность

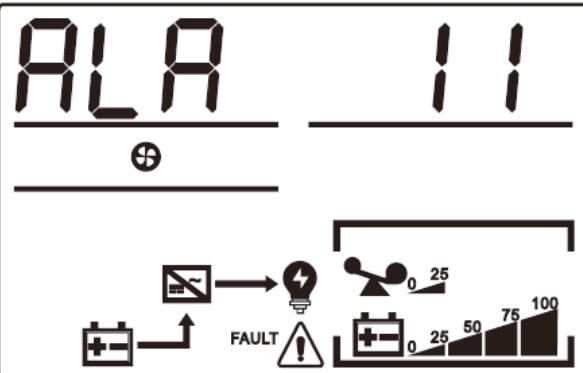


В случае неисправности или предупреждения на экране будет отображен код ошибки.


3.4 Отображаемые параметры

При нажатии кнопок \blacktriangleleft , \triangleright на дисплее последовательно переключаются 8 экранов и отображаются следующие параметры:


Экран 1: Входное и выходное напряжение

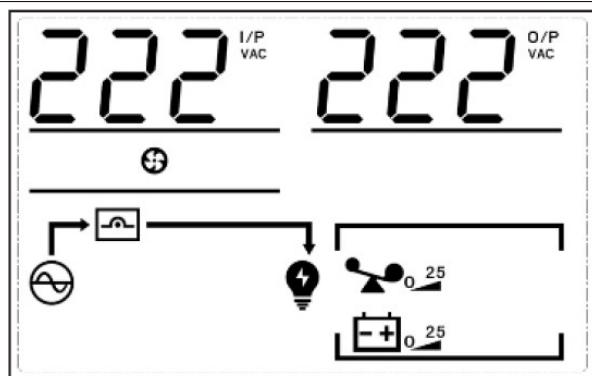


Экран 2: Входная и выходная частота




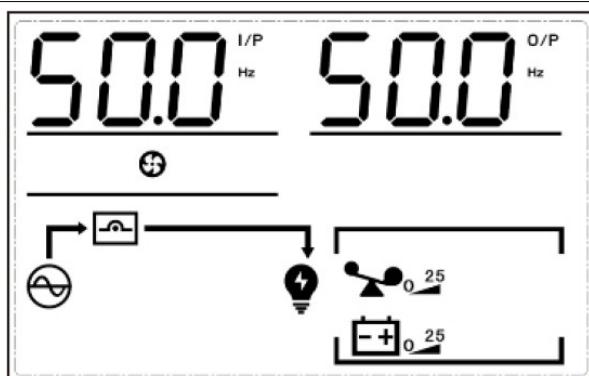


Экран 3: Напряжение АКБ и уровень заряда

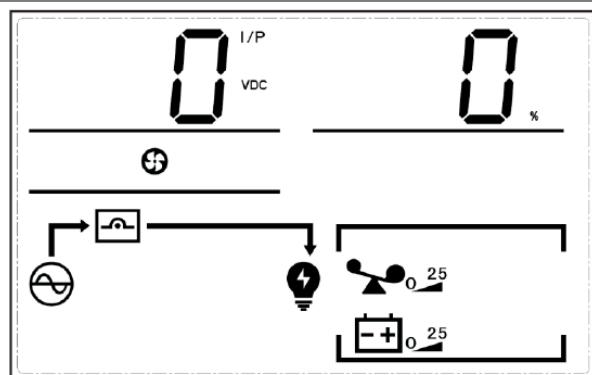

Экран 4: Выходные напряжение и мощность

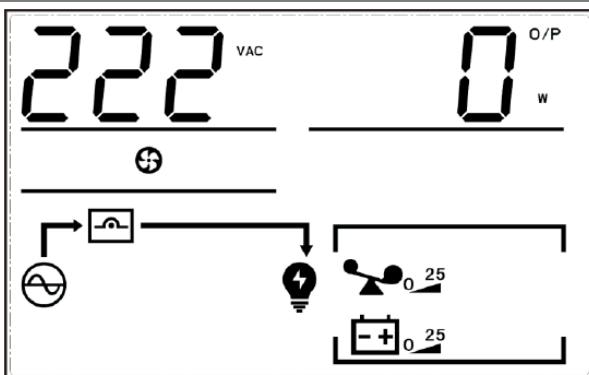

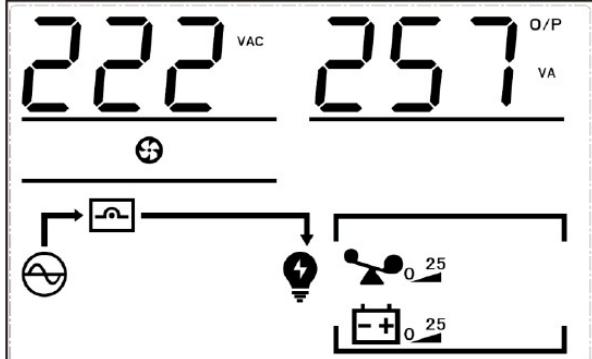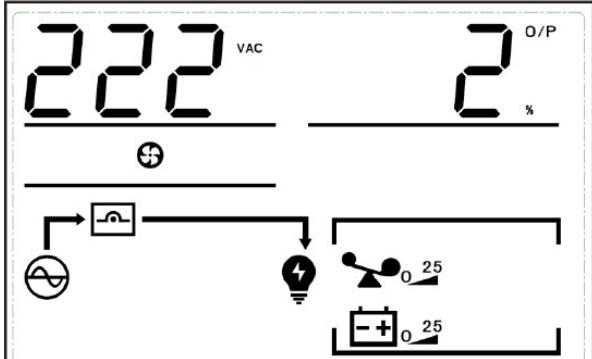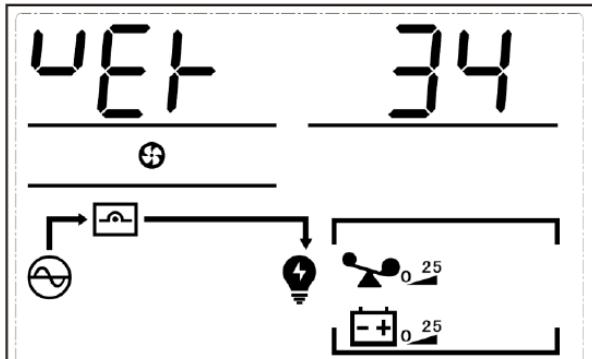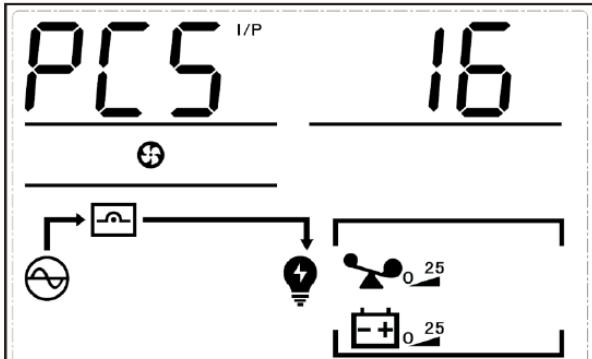Экран 5: Выходные напряжение и полная мощность	Экран 6: Выходные напряжение и процент нагрузки
	
Экран 7: Версия встроенного ПО	Экран 8: Количество подключенных АКБ
	

3.5 Включение ИБП от входного напряжения

После подключения ИБП к входному напряжению становится активным экран дисплея, включается вентилятор и начинается заряд батарей.

Для включения ИБП нажать и удерживайте кнопку ON на передней панели в течение 3 сек.

Предупреждение: перед проверкой автономной работы ИБП дождитесь полного заряда АКБ. После первого включения необходимо обеспечить не менее 8 часов непрерывной работы ИБП для заряда АКБ.

3.6 Включение ИБП «холодным стартом» (при отсутствии входного напряжения).

Перед включением ИБП «холодным стартом» убедитесь в подключении к ИБП комплекта исправных и заряженных АКБ.

Для включения ИБП нажать и удерживайте кнопку ON на передней панели в течение 2 сек.

3.7 Подключение нагрузки

Перед подключением нагрузки убедитесь в том, что суммарная мощность всей подключаемой к ИБП нагрузки не превышает его номинальную мощность.

Подключение нагрузки к ИБП должно производиться в следующем порядке: сначала подключается наиболее мощная нагрузка, затем наименее мощная.

Отключение нагрузки производится в обратном порядке — сначала отключается наименее мощная нагрузка, затем наиболее мощная.

3.8 Выключение ИБП

- выключить и отключить от ИБП нагрузку;
- нажать и удерживать кнопку OFF в течении не менее 5 секунд;
- отключить ИБП от входного напряжения.

3.9 Установка и изменение параметров

После включения ИБП, удерживайте кнопку “FUNC” (◀) в течение 2сек для перехода в режим установки и изменения параметров.

Нажатие кнопки ▶ — подтверждение выбора.

Нажатие кнопки ▲, ▼ — переход к предыдущему/следующему экрану или значению.

Нажатие кнопки □ — выход из режима установки параметров, без сохранения изменений.

01. Выходное напряжение



Позволяет задать выходное напряжение:
200В
208В
220В
230В
240В

02. Экспертный режим



Открывает доступ к расширенным настройкам (количества АКБ, зарядного тока и прочее)
По умолчанию отключен, рекомендуется только для квалифицированного персонала.

03. Конечное напряжение разряда



Позволяет настроить конечное напряжение разряда. Варианты: dEF, 9,8В, 9,9В, 10В, 10,2В, 10,5В

По умолчанию dEF. Напряжение разряда зависит от уровня нагрузки:
нагрузка <25% - 10,5В
нагрузка <50% - 10,2В
нагрузка >50% - 10В

04. Экономичный режим

OFF ECO
*

Позволяет активировать режим ECO.

05. Количество подключенных АКБ

20 PCS
*

Позволяет настроить количество подключенных АКБ: 16/18/20шт.

Перед настройкой требуется указать пароль, (по умолчанию 135)

06. Максимальный ток заряда

I CHG
*

Позволяет настроить максимальный ток заряда: 1- 12A
Для ИБП со встроенными АКБ настройка не доступна.

07. Контроль фазировки входного напряжения

OFF LNC
*

Позволяет включить предупреждающую сигнализацию при неправильной фазировке питающего напряжения.

3.10 Коды предупреждений

Мигающий индикатор **Δ** на экране означает аварийную ситуацию. Нажмите кнопки **◀**, **▶** для перехода к экрану с отображением кода предупреждения.

Код	Значение	Причина	Решение
1	АКБ не подключены	1. АКБ не подключены 2. АКБ неисправны	Проверьте подключение, замените АКБ
2	Низкое напряжение АКБ	АКБ разряжены до уровня предупреждения	После восстановления питания АКБ будут заряжены автоматически
4	Некорректная фазировка	1. Неверная фазировка входного напряжения 2. Отсутствует заземление	Переверните питающую ИБП вилку на 180 градусов. Проверьте заземление.
8	Перезаряд АКБ	Высокое напряжение АКБ	Проверьте количество подключенных АКБ, проверьте настройки
9	Неисправность зарядного устройства	Некорректное напряжение заряда	Проверьте подключение АКБ, обратитесь в сервисный центр
10	Перегрев	1. Заблокированы вентиляционные отверстия 2. Неисправность вентиляторов 3. Высокая температура окружающей среды	Проверьте исправность вентилятора, проведите очистку корпуса
12	Неисправность вентилятора	Неисправность вентилятора	Обратитесь в сервисный центр
13	Неисправность входного предохранителя	Неисправность входного предохранителя	Обратитесь в сервисный центр
14	Ошибка EEPROM	Ошибка EEPROM	Обратитесь в сервисный центр
21	Перегрузка	Избыточная нагрузка	Отключите избыточную нагрузку
22	Блокировка из-за перегрузки	Повторяющаяся перегрузка	Отключите избыточную нагрузку и перезапустите ИБП
23	Активировано EPO	Активировано EPO	Перезапустите ИБП
24	Включен переключатель сервисного байпаса	Включен переключатель сервисного байпаса	Выключите переключатель сервисного байпаса

3.11 Коды неисправностей

Мигающий индикатор **Δ** и надпись **FAULT** на экране означает неисправность ИБП. Также на экране отображается код неисправности

Код	Значение	Причина	Решение
1	Сбой при старте	Некорректное входное напряжение или внутренняя неисправность	Проверьте входное напряжение, обратитесь в сервисный центр
2	Перенапряжение шины постоянного тока	Некорректное входное напряжение или внутренняя неисправность	Проверьте входное напряжение, обратитесь в сервисный центр
3	Недозаряд шины постоянного тока	Некорректное входное напряжение или внутренняя неисправность	Проверьте входное напряжение, обратитесь в сервисный центр
7	Перегрев	1. Заблокированы вентиляционные отверстия 2. Неисправность вентиляторов 3. Высокая температура окружающей среды	Проверьте исправность вентилятора, проведите очистку корпуса, обратитесь в сервисный центр
26	Защита от обратного напряжения	На выход ИБП подано напряжение	Проверьте подключение, отключите нагрузку с рекуперативными токами, обратитесь в сервисный центр
37	Некорректное подключение вх. сети	Перепутано подключение входа и выхода	Выполните подключение согласно инструкции
66	Значительная перегрузка	Перегрузка	Отключите нагрузку, перезапустите ИБП
67	Обратное подключение АКБ	Обратное подключение АКБ или неверное количество подключенных АКБ	Проверьте подключение
81	Неверное количество АКБ	Неверное количество подключенных АКБ	Проверьте подключение АКБ и настройки
82	Некорректные настройки количества АКБ	Некорректные настройки	Проверьте подключение АКБ и настройки

4. Возможные неисправности и их устранение

ВНИМАНИЕ: Что делать при сбое ИБП?

1. Записать состояние индикаторов экрана лицевой панели и состояние звуковой сигнализации в момент сбоя, или сразу после сбоя.
2. Проанализировать ситуацию и попытаться решить проблему с помощью приведенной ниже таблицы.
3. Отключить нагрузку и выключить ИБП.
4. Обратиться в службу технической поддержки ИБП ELTENA, указав точную модель ИБП, марку АКБ и подключенную нагрузку.
5. Строго следовать приведенным ниже рекомендациям и рекомендациям специалистов службы технической поддержки ИБП ELTENA.

Если ИБП работает некорректно, попробуйте решить проблему как показано в таблице ниже.

Симптом	Возможная причина	Решение
Нет индикации и сигнализации, хотя входная сеть в норме	Плохой контакт входного кабеля	Проверьте входной кабель и розетку куда подключен ИБП
	Входное напряжение подано на выход ИБП	Выполните корректное подключение ИБП к сети
Аварийная сигнализация, код 1, 2	Некорректно или не подключены АКБ	Проверьте подключение АКБ
Аварийная сигнализация, код 4	Некорректная фазировка входного напряжения	Переверните питающую вилку на 180 градусов. проверьте наличие заземления в питающей розетке.
Аварийная сигнализация, код 8, 9	Напряжение на АКБ слишком велико/мало или неисправно зарядное устройство	Проверьте количество подключенных АКБ и напряжение на них, обратитесь в сервисный центр
Аварийная сигнализация, код 21	Перегрузка	Отключите избыточную нагрузку
Аварийная сигнализация, код 66, горит индикатор «FAULT»	ИБП отключился из-за короткого замыкания или значительной перегрузки на выходе	Проверьте выходные кабели и нагрузку. Отключите нагрузку и перезапустите ИБП
Аварийная сигнализация, код 7, горит индикатор «FAULT»	Отказ вентилятора охлаждения	Проверьте не заблокирован ли вентилятор посторонними предметами, обратитесь в сервисный центр
Коды неисправности 1,2,17,18,19,20,33,34,35,36,37 и горит индикатор «FAULT»	Внутренняя неисправность ИБП	Обратитесь в сервисный центр
Время автономии ниже расчетного	Батареи заряжены не полностью	Зарядите АКБ в течение 12 часов
	Старые АКБ, неисправные АКБ	Замените АКБ

5. Хранение и обслуживание

5.1 Обслуживание

ИБП не содержит элементов требующих обслуживания пользователем. Однако, при эксплуатации не допускайте скопления пыли внутри ИБП: проводите регулярную уборку в помещении, периодически продувайте корпус ИБП, следите за исправностью вентиляторов. Меняйте АКБ согласно рекомендациям производителя. Неисправные АКБ сдавайте в пункты утилизации или сервисные центры по ремонту ИБП.

5.2 Хранение

Перед отключением ИБП для длительного хранения, заряжайте АКБ в течение 12 часов. Храните ИБП в прохладном сухом месте.

В течение всего срока хранения заряжайте АКБ согласно рекомендациям в таблице ниже.

Температура хранения	Периодичность	Длительность заряда
-25°C— 40°C	Каждые 3 месяца	8-10 часов
40°C— 45°C	Каждые 2 месяца	8-10 часов

6. Технические характеристики

Модель	1К	1KLT	2К	2KLT	3К	3KLT				
Мощность (VA/Bт)*	1000/1000	1000/1000	2000/2000	2000/2000	3000/3000	3000/3000				
Входные характеристики										
Подключение	3-проводное с заземлением (L+N+PE)									
Номинальное напряжение	220/230/240В									
Диапазон входного напряжения без перехода на АКБ	110-300В 176-280В в зависимости от нагрузки									
Диапазон частоты	50/60±6Гц									
Входной КМ	≥ 0,99									
КНИ	≤ 4% (линейная нагрузка), ≤ 5% (нелинейная нагрузка)									
Выходные характеристики										
Подключение	3-проводное с заземлением (L+N+PE)									
Номинальное напряжение	220/230/240В									
Стабильность напряжения	±1%									
Выходная частота	синх. с входной 50/60±0,1%Гц									
КНИ	≤ 3% (линейная нагрузка), ≤ 5% (нелинейная нагрузка)									
Выходной КМ	1									
Время переключения	Сеть — АКБ: 0мс Инвертор — Байпас: ~4мс									
Перегрузочная способность	Сеть: 30мин@102-110%нагр. 10мин@110-130% 30сек@130-150% 0,2сек@>150%			Батареи: 1мин@102-110%нагр. 10сек@110-130% 3сек@130-150% 0,2сек@>150%						
КПД сеть	94,5%		95,5%		95,5					
КПД батареи	89,5%		91,5%		91,5%					
Параметры батареи										
Тип	Стационарные свинцово-кислотные AGM VRLA									
Количество	7Ач*2шт.	3шт.	7Ач*4шт.	6шт.	7Ач*6шт.	8шт.				
Макс. ток заряда	1А	1-12А	1А	1-12А	1А	1-12А				
Прочие параметры										
Температура экспл.	0-40°C									
Влажность экспл.	20-95% (без конденсата)									

Температура хранения	-15-60°C (для АКБ 0-40°C)					
Высота	<1000м (со снижением мощности <4000м)					
Шум	<50Дб					
Вес, кг	9	5	17	9	21,4	9
Габариты, мм	345*144*225		395*190*325		395*190*325	

В рамках постоянно проводимой политики повышения качества и надежности оборудования технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления пользователей.

Модель	6K	6KLT	10K	10KLT		
Мощность (VA/Bт)*	6000/6000		10000/10000			
Входные характеристики						
Подключение	3-проводное с заземлением (L+N+PE)					
Номинальное напряжение	220/230/240В					
Диапазон входного напряжения без перехода на АКБ	110-300В 176-280В в зависимости от нагрузки					
Диапазон частоты	50/60±6Гц					
Входной КМ	≥ 0,99					
КНИ	≤ 5% (линейная нагрузка), ≤ 8% (нелинейная нагрузка)					
Выходные характеристики						
Подключение	3-проводное с заземлением (L+N+PE)					
Номинальное напряжение	220/230/240В					
Стабильность напряжения	±1%					
Выходная частота	синх. с входной 50/60±0,1%Гц					
КНИ	≤ 2% (линейная нагрузка), ≤ 5% (нелинейная нагрузка)					
Выходной КМ	1					
Время переключения	Сеть — АКБ: 0мс Инвертор — Байпас: ~4мс					
Перегрузочная способность	Сеть: 30мин@102-110%нагр. 10мин@110-130% 30сек@130-150% 0,5сек@>150% Батареи: 10мин@102-110%нагр. 1мин@110-130% 10сек@130-150% 0,5сек@>150%					
КПД сеть	95%					
КПД батареи	94,8%					

Параметры батареи	
Тип	Стационарные свинцово-кислотные AGM VRLA
Количество	16/18/20шт. (уст.)
Макс. ток заряда	1-12А
Прочие параметры	
Температура экспл.	0-40°C
Влажность экспл.	20-95% (без конденсата)
Температура хранения	-15-60°C (для АКБ 0-40°C)
Высота	<1000м (со снижением мощности <4000м)
Шум	<50Дб
Вес, кг	
Габариты, мм	

В рамках постоянно проводимой политики повышения качества и надежности оборудования технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления пользователей.

7. Гарантийные обязательства

Все ИБП ELTENA, проданные через официальную дилерскую сеть, обеспечиваются гарантией производителя. Гарантийный срок на серию Monoith В составляет 2 года и 25 недель с даты производства ИБП, если иное не указано в гарантийном талоне.

Список авторизованных сервисных центров приведен на сайте www.eltena.com

Для того, чтобы воспользоваться гарантией, необходимо доставить неисправный ИБП в любой из авторизованных сервисных центров.

ИБП не подлежат гарантийному ремонту в случае:

1. Отсутствия на ИБП серийного номера, соответствующего указанному в гарантийном талоне или наличия следов изменения серийного номера.
2. Наличия механических повреждений и дефектов, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения и эксплуатации.
3. При обнаружении несоответствий правилам и условиям эксплуатации.
4. При обнаружении внутри корпуса посторонних предметов, следов попадания влаги, следов жизнедеятельности насекомых и других животных, пыли в количестве, ухудшающем вентиляцию узлов ИБП.
5. При обнаружении следов попыток самостоятельного ремонта.
6. Если отказ оборудования вызван действием факторов непреодолимой силы (последствием стихийных бедствий) или действиями третьих лиц.

Гарантия не распространяется на предохранители, соединительные кабели и другие аксессуары и расходные материалы.

Производитель и продавец не несут ответственности за прямые или косвенные убытки, упущенную выгоду или другой ущерб, возникший в результате отказа ИБП. Ответственность производителя и продавца ограничивается стоимостью ремонта оборудования или его замены в случае полной не ремонтопригодности.

В случае возникновения проблем с сервисным обслуживанием ИБП ELTENA просим незамедлительно обращаться по e-mail info@eltena.com или по телефону (495) 787-68-54

8. Служба технической поддержки ИБП ELTENA

Технический отдел ООО «Интеллиджент Паэр»:

Телефон: (499) 940-95-70 (08.30 — 18.00 мск)

Моб.тел. +7 916-112-17-70 (08.30 — 18.00 мск)

e-mail: support@eltena.com